

Bartłomiej Bara

Drelów, dnia 6.02.2025



Do Rady Gminy Drelów

Zwracam się w sprawie dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów zatwierdzonego uchwałą nr XV/136/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3089) oraz uchwałą nr XXV/239/2023 Rady Gminy Drelów zmieniającą uchwałę Nr. XV/136/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 2369).

Od sierpnia 2014 r. posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków (szambo ekologiczne), zakupione ze środków własnych.

1. Zgodnie z instrukcją producenta szamba wypróżnianie osadnika gnilnego powinno się odbywać cyt.: „raz na dwa lata”.

2. Oświadczam, iż stosuję biopreparat regularnie minimum 2 razy na miesiąc.

3. W moim gospodarstwie średnia dzienna ilość przebywających u mnie osób, w skali roku wynosi około 1,5 osoby.

4. Dla porównania inny przykładowy właściciel gospodarstwa w miejscowości Łózki, u którego przebywa na stałe 5 osób, posiada szambo betonowe, które opróżnia średnio 2 razy w miesiącu.

5. Proszę o przedstawienie na podstawie jakich badań / ekspertyz biochemicznych zostały wprowadzone zmiany do instrukcji zalecanych przez producentów, dotyczących wpływu na czasokres rozkładu nieczystości w szambach ekologicznych, w których stosowane są biopreparaty do rozkładu nieczystości, oraz czy ta zmiana okresu opróżniania zbiornika gnilnego na inny niż ten zalecany przez producenta, ma wpływ na biochemię wewnątrz i wokół zbiornika, czy nie.

Wobec powyższego wprowadzenie wymogu wywozu nieczystości płynnych minimum raz do roku jest decyzją dla mnie krzywdzącą, jest nieekologiczne i nieekonomiczne dla mnie i mojego gospodarstwa, oraz niemającą związku z rzeczywistością. Przedmiotowa decyzja jednakowo traktuje gospodarstwa z betonowym szambem oraz z ekologicznym szambem, gospodarstwa gdzie mieszka 1 osoba oraz gospodarstwa gdzie mieszka 10 osób, i nie ma znaczenia realna ilość produkowanych nieczystości, a jedynie regularny wpływ pieniędzy do firm wywożących nieczystości.

Proszę o dostosowanie przepisów do rzeczywistości, lub wyrażenie zgody na opróżnianie szamba według zaleceń producenta, z poszanowaniem dla ekologii.

Z Poważaniem:

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Bartłomiej Bara', written over a dotted line.

Załączniki:

1. Wezwanie do złożenia dokumentów 1 str.,
2. Faktura zakupionego szamba ekologicznego 1 str.,
3. Instrukcja do szamba 2 str.


WÓJT GMINY DRELÓW
ul. Szkolna 12
21 – 570 Drelów

Drelów, dn. 19.06.2024 r.

dołączono 28.06.2024

UAN.6233.2.229.2024.KM

Pan

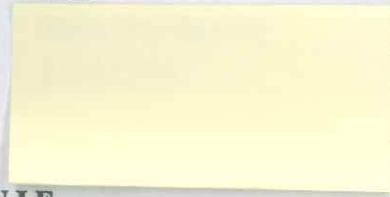

**WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW**

Wójt Gminy Drelów działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b, art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów zatwierdzonego uchwałą nr XV/136/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 3089) oraz uchwałą nr XXV/239/2023 Rady Gminy Drelów zmieniającą uchwałę Nr XV/136/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drelów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 2369)

WZYWA

- do okazanie *dokumentów księgowych* za okres ostatnich 12 miesięcy (rachunki, faktury VAT, paragony) za usługi wywozu ścieków;

w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 6 ust.1, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych. Z kolei art. art. 6 ust. 5a ww. ustawy mówi, że Wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat za usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, *nie rzadziej niż raz na 2 lata*. Powyższe oznacza również, że kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywnej (art. 10 ust.2 ww. ustawy).

W związku z powyższym proszę o dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy Drelów ul. Szkolna 12, 21-570 Drelów pok. nr 17 lub pok. nr 16.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Rafał Kortoniuk

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Faktura VAT nr FVS/00108/07/2014

Sprzedawca:

FRUKKO Łukasz Wiśniewski

Wesoła 2 Pniewo

18-400 Łomża

NIP: 718-192-44-95

ORYGINAŁ

Data wystawienia: 2014-07-22

Data dostawy / wykonania usługi: 2014-07-22

Miejsce wystawienia: Łomża

LP	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	DWUKOMOROWA OCZYSZCZALNIA MBOŚ OG 2000 6 TUNELI		szt	1	2600,81 zł	23%	2600,81 zł	598,19 zł	3199,00 zł
Razem:							2600,81 zł	598,19 zł	3199,00 zł

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	2600,81 zł	598,19 zł	3199,00 zł

Razem z podatkiem VAT: **3199,00 zł**

Słownie:

trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, zero gr.

www.frukko.pl

Forma płatności: Zapłacono gotówką

Termin zapłaty: 2014-07-22

Bank: PKO BP

Numer konta: 19 1020 1332 0000 1702 0712 9010

Uwagi:

Twoje oczyszczalnie

FRUKKO

Łukasz Wiśniewski
Pniewo, ul. Wesoła 2
18-400 ŁOMŻA
NIP 718-192-44-95

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

INSTRUKCJA MONTAŻU TUNELI ROZSĄCZAJĄCYCH



www.frukko.pl


Twoje oczyszczalnie.

INSTRUKCJA MONTAŻU OCZYSZCZALNI OSADNIKA MBOŚ OG


- 1.1 Należy wykonać wykop pod osadnik szerszy od jego wymiarów od 30 - 40 cm.
- 1.2 Po wykonaniu wykopu należy przygotować podstawę pod zbiornik. Podstawa powinna mieć grubość od 20 - 35 cm w zależności od warunków wodno gruntowych. Powin być wykonana z piasko cementu. Ilość cementu od 4 - 7 worków w zależności warunków wodno gruntowych.
- 1.3 Podłoże po jego usypaniu należy dokładnie zagęścić.
- 1.4 Po wykonaniu podłoża należy osadzić zbiornik w wykopie dokonując dokładne wypoziomowania zbiornika.
- 1.5 Po obsadzeniu i wypoziomowaniu zbiornika należy zalać go wodą w całości momentu aż woda zacznie wypływać przez wylot.
- 1.6 Po zalaniu zbiornika wodą należy przejść do jego zasypiania.
- 1.7 Zasypywanie zbiornika wykonujemy mieszanką piasko cementową zagęszczając ją 30 cm. Ilość cementu potrzebna do zasypiania zbiornika to 13 - 17 worków w zależności od warunków wodno gruntowych.
- 1.8 Przed zasypianiem zbiornika do końca należy pamiętać o podłączeniu rury dopływowej oraz rury odpływowej prowadzącej do studzienki rozdzielającej.
- 1.9 Nadbudowa zbiornika powinna wystawać ponad teren do wysokości 15 cm po to, że zapobiec przed dostaniem się do środka wód gruntowych. W przypadku, gdy nadbudowa z zestawu jest za niska należy ją przedłużyć.
- Prawidłowy montaż z zastosowaniem się do instrukcji jest gwarantem zachowania gwarancji producenta
- Po instalacji nie dopuszcza się ruchu pojazdów.
- Przy osadnikach glinianych konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia kanalizacji o średnicy fi 110.
- Montaż osadnika bez przepompowni maksymalnie 80 cm p.p.t. Głębsze posadowienie wymaga przepompowni ścieków surowych lub wykonania zabezpieczenia osadnika z betonu.
- Szczegóły gwarancji opisane są w dokumencie gwarancyjnym.
- W przypadku wątpliwości i pytań prosimy przed montażem o kontakt z naszą firmą.

MONTAŻ TUNELI ROZSĄCZAJĄCYCH

1. Należy podłączyć do osadnika studzienkę rozdzielającą za pomocą szarej rury o długości 1 m, a z wyjścia studzienki należy wprowadzić szarą rurę o długości 1 m w kierunku tuneli.
2. Należy przygotować wykop pod tunele o szerokości 100 cm.
3. Wykop powinien być na tyle głęboki, aby umożliwić wykonanie podsypki z piasku o głębokości od 70 - 150 cm w zależności od warunków wodno gruntowych.
4. Po zasypaniu wykopu piaskiem należy na nim ułożyć warstwę kamienia 10 cm.
5. Przy gruntach słabo przepuszczalnych zalecamy wykonanie na końcu tuneli dołu chronnego do głębokości maksymalnego osiągnięcia koparki i zasypania go piaskiem.
6. Po wykonaniu i zasypaniu wykopu należy ułożyć w nim tunele jeden za drugim łącząc je na zatrzaski. Na końcu i początku tuneli należy założyć zamknięcia tuneli. Wycinając w nich otwór na wlot i wylot o średnicy szarej rury.
7. W wywiercone w deklach zamykających otwory należy wprowadzić rurę włokową wychodzącą ze studzienki ze spadkiem 0,5 %.
8. W otworze wywierconym w dekle na końcu tuneli należy zamontować kolano 90 stopni.
9. Po jego zamontowaniu należy w nie włożyć rurę szarą 1 m, a w nią wywiewkę.
10. Boki tuneli należy przykryć włókniną.
10. Całość należy zasypać piaskiem.

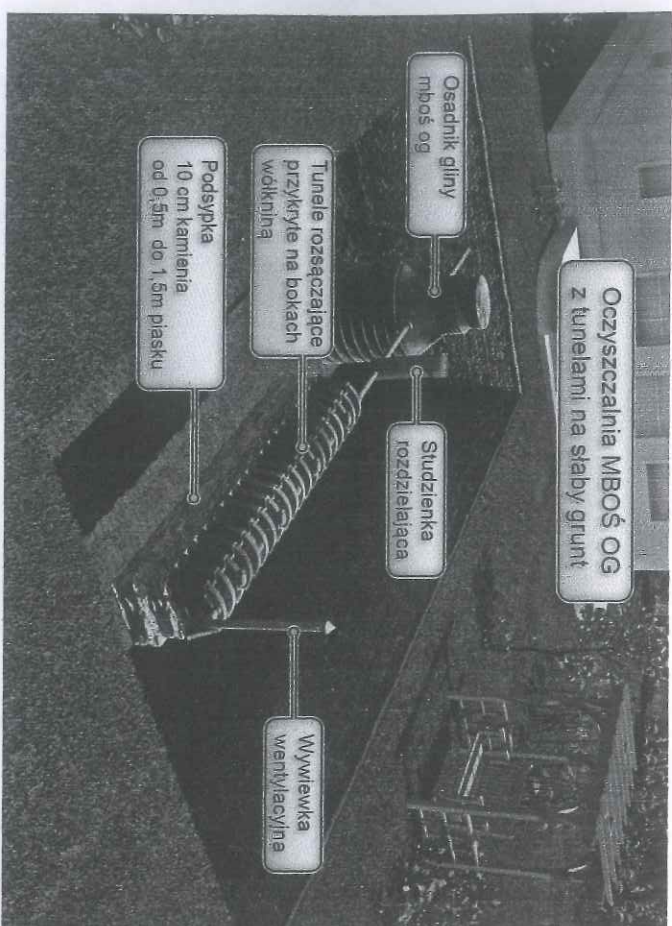

- Prawidłowy montaż z zastosowaniem się do instrukcji jest gwarantem zachowania gwarancji producenta.
- Przy osadnikach glinianych konieczne jest zastosowanie odpowiedniego kanałizacji o średnicy fi 110.
- Szczegóły gwarancji opisane są w dokumencie gwarancyjnym.
- W przypadku wątpliwości i pytań prosimy przed montażem o kontakt z naszą firmą.

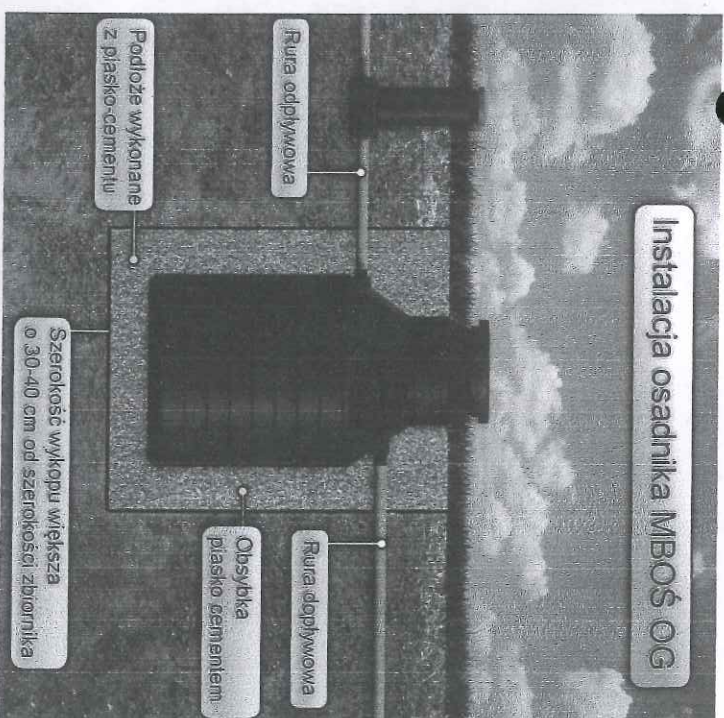

OBSŁUGA OSADNIKA

Wszystkie elementy instalacji muszą pracować prawidłowo, aby w wymagany stopniu oczyszczać ścieki. Należy więc dołożyć wszelkich starań, by oczyszczalnia była właściwie eksploatowana przez jej użytkowników. Wiąże się to również z odpowiednim konserwowaniem poszczególnych części oczyszczalni. Należy pamiętać, aby opróżnianie osadnika glinianego odbywało się po tym pełnym stanie. Oznacza to, że w trakcie opróżniania zbiornika należy uzupełnić go czystą wodą, gdyż zbiornik zawsze powinien być pełny. Umożliwia to dokładne wypłukanie jego wnętrza i eliminuje ryzyko zgniecenia pustego zbiornika wskutek parcia gruntu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH MAŁEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ

URZĄDZENIA	CZYNNOŚCI	CZĘSTOTLIWOŚĆ
OSADNIK GILINNY	Wypłukanie osadnika	raz na 2 lata lub według potrzeby
OSADNIK GILINNY	Płukanie filtra	raz na trzy miesiące
DRENAŻ	Weryfikacja i czyszczenie studzienki rozdzielczej	raz na 6 miesięcy
DRENAŻ	Płukanie rurek drenażu poprzez trzy studzienki zamykające	raz na 6 miesięcy
BIOPREPARAT	Stosowanie biopreparatu do WC lub bezpośrednio do oczyszczalni	raz lub dwa razy na miesiąc

Do wyczyszczonego zbiornika należy dodać podwójną dawkę biopreparatu. Pomaga to w szybkim odbudowaniu się środowiska bakterii i umożliwi natychmiastowe działanie oczyszczalni.

UWAGA! ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA DO ZBIORNIKA I NACHYLENIA SIĘ NAD NIM W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI POWSTAŁE PRZY PROCESACH GILINNYCH GAZY (METANOL, DWUTLENK WĘGLA), MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE